




Nullázási rendszer	TN
Névleges feszültség	230/400V
Beépített teljesítmény	
Ik1 max	10kA
Ik3 max	10kA

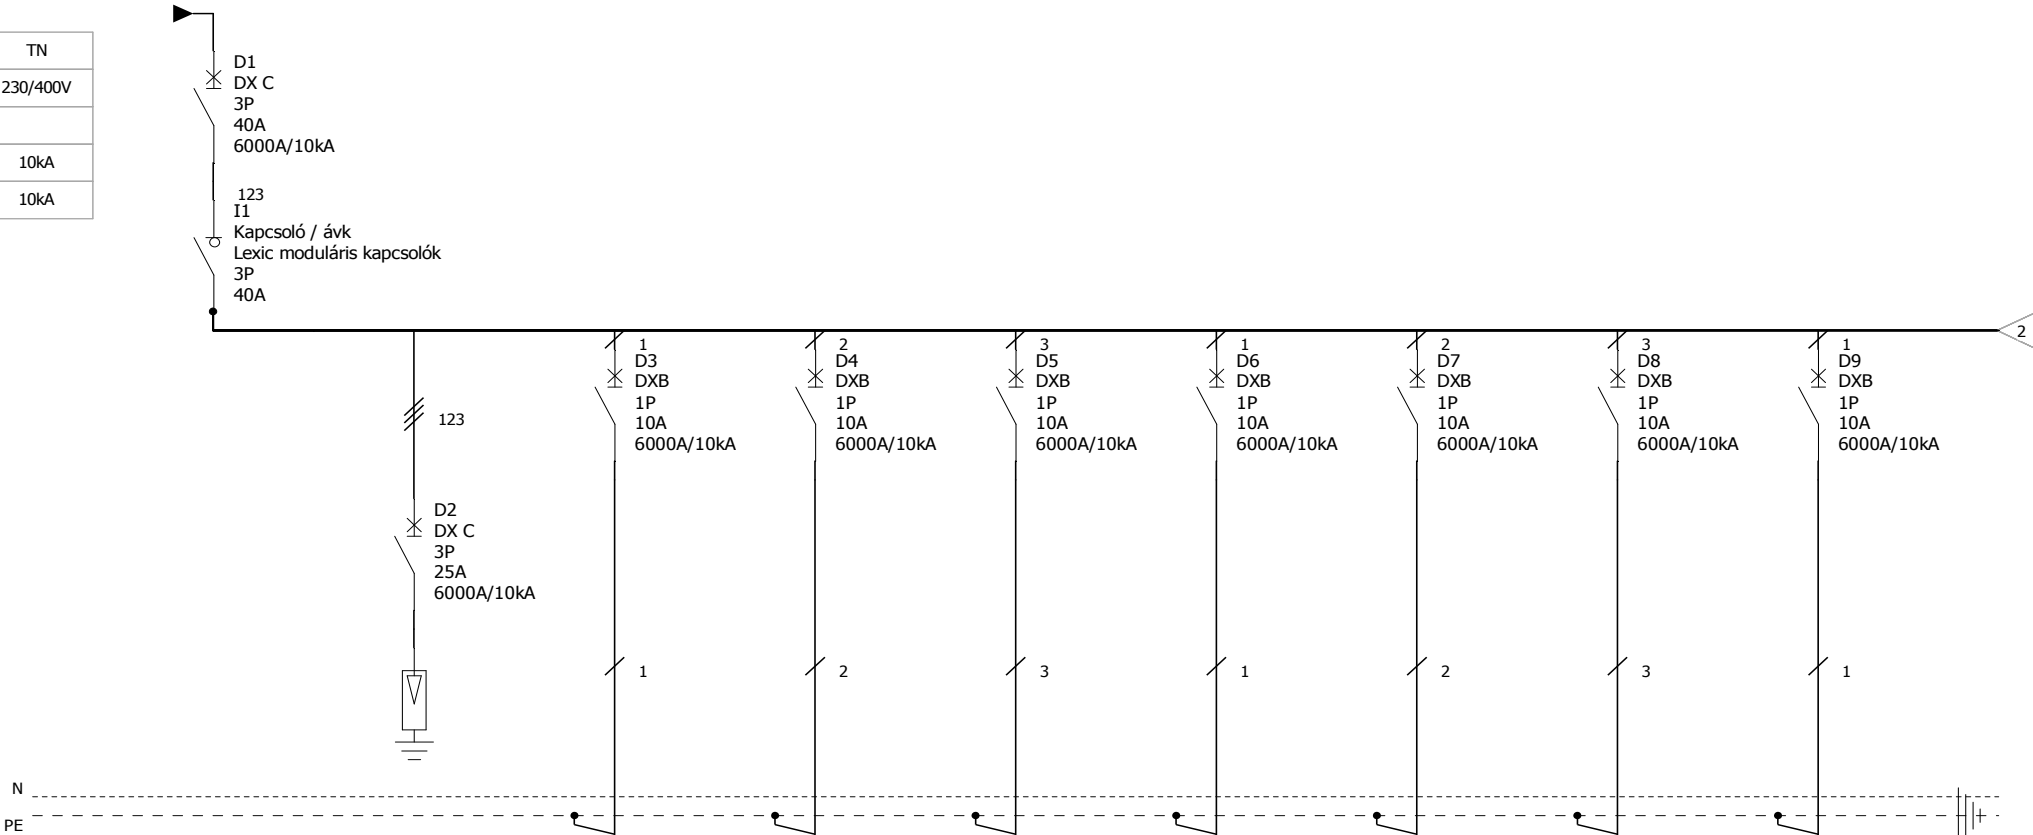


Áramköri azonosító	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Leírás	betáplálás	Túlfeszültség védelem	Iroda világítás 1	Iroda világítás 2	Kijáratmutató	Iroda, nyomtató világítás	Tárgyaló, teakonyha világítás	Folyosó világítás	Mosdó világítás
Beépített teljesítmény									
Áramerősség/fázis									
Vez-keresztmetsz	5x10		3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2
Kábel típus	NYY-J		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J

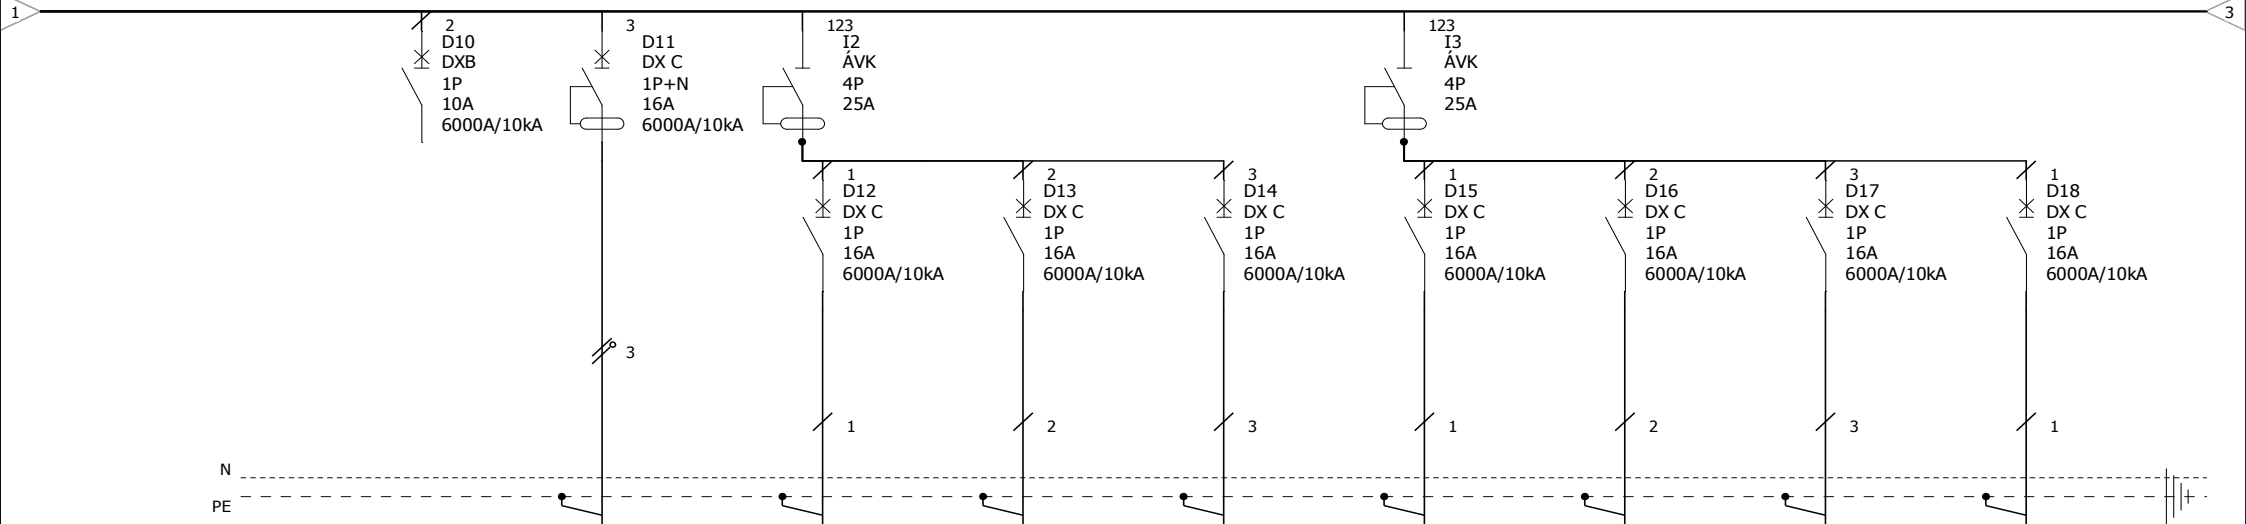


Áramköri azonosító	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Leírás	Tartalék	Klíma beltéri egységek	204 iroda dugalj	203 iroda dugalj	202 iroda dugalj 1	202 iroda dugalj 2	202 iroda dugalj 3	202 iroda dugalj 4	205 vezetői iroda dugalj
Beépített teljesítmény									
Áramerősség/fázis									
Vez-keresztmetsz		3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Kábel típus		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J

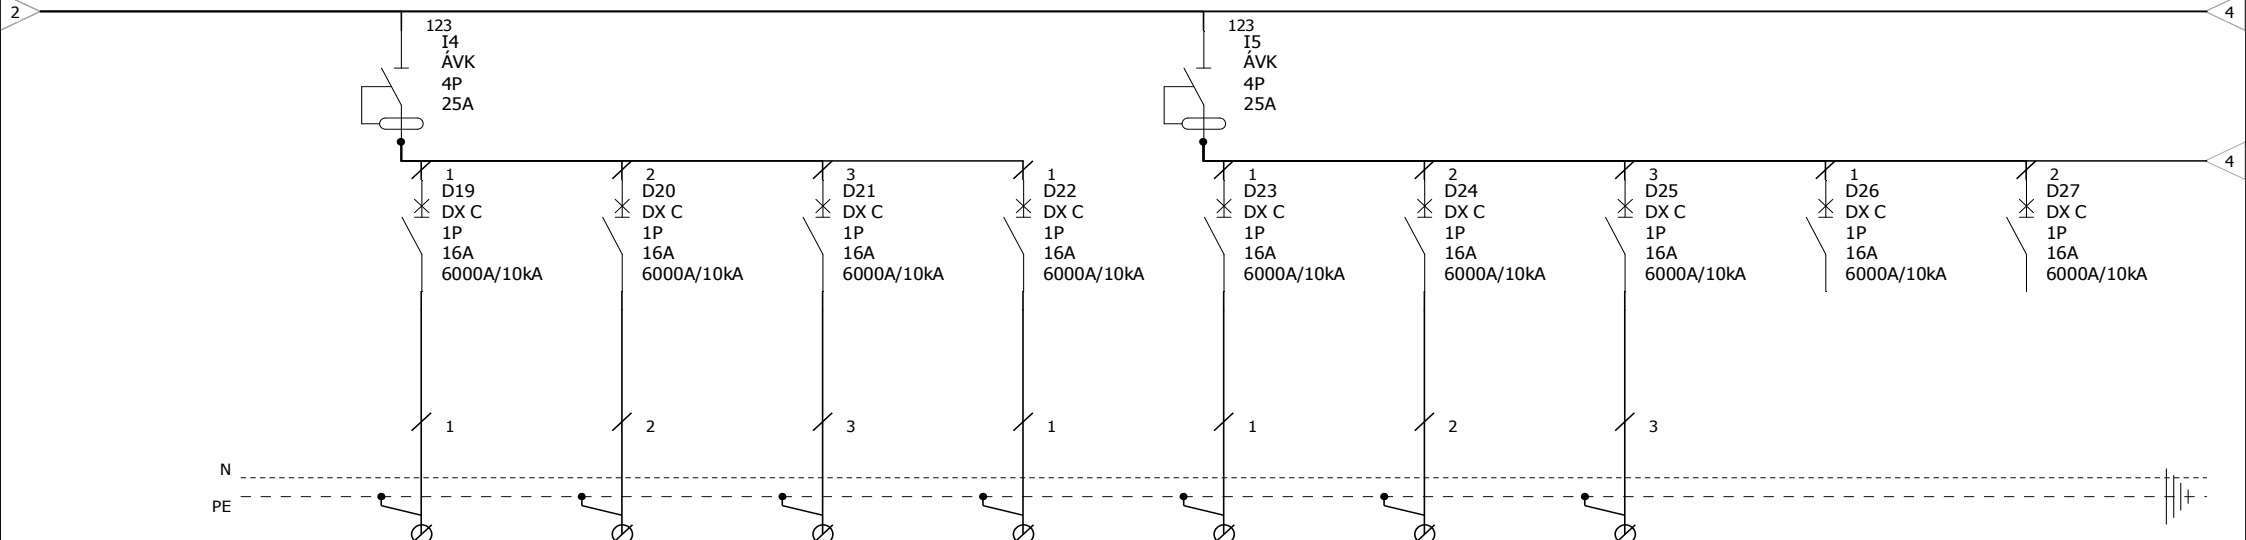

Áramköri azonosító	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Leírás	206 iroda dugalj	Nyomtató szoba dugalj	Teakonyha dugalj	Teakonyha hűtő	Gépészeti helyiség dugalj	Kazán	Rack szekrény	Tartalék	Tartalék
Beépített teljesítmény									
Áramerősség/fázis									
Vez-keresztmetsz	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2		
Kábel típus	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J		

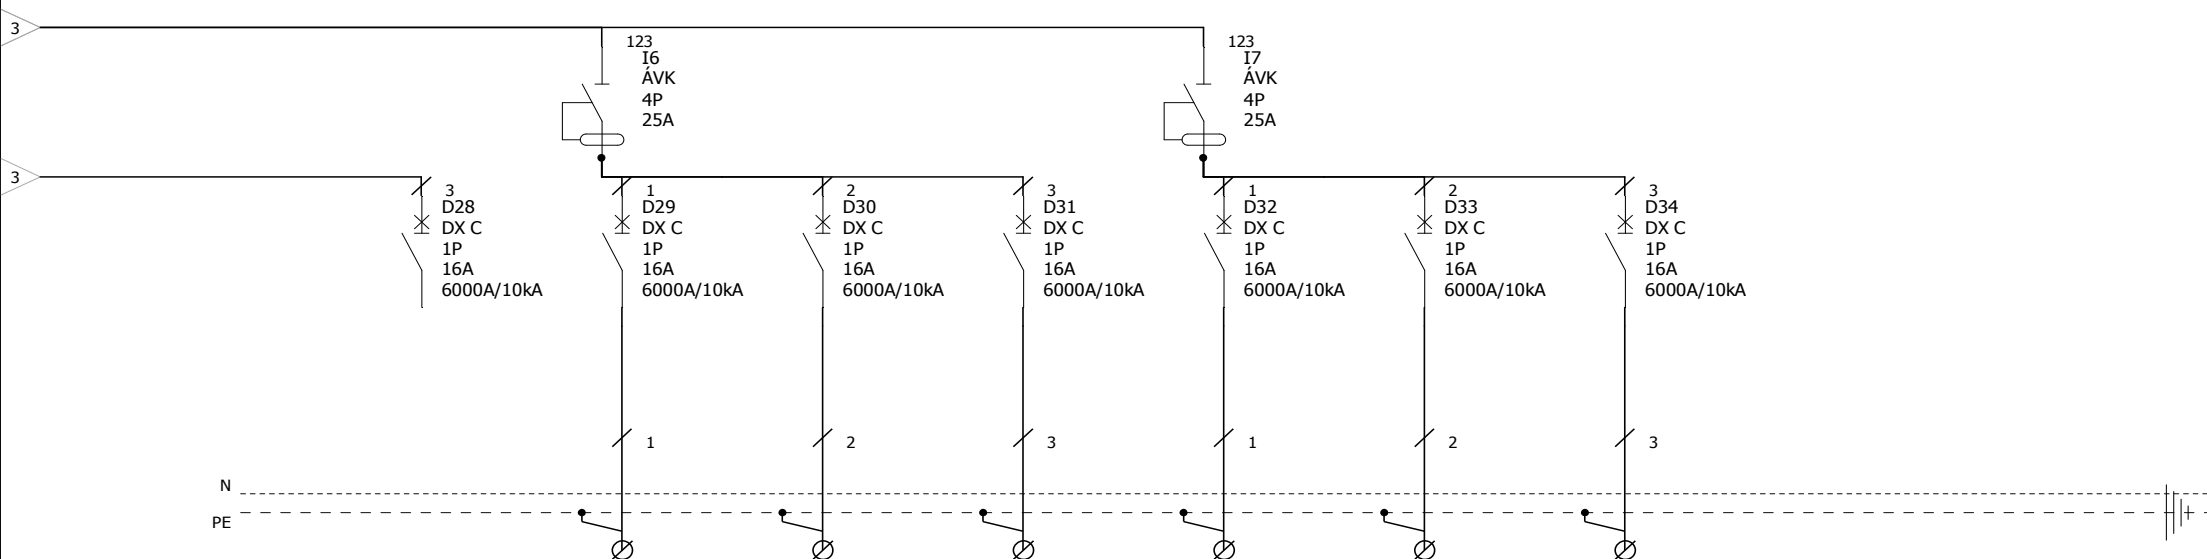

Áramköri azonosító	28	29	30	31	32	33	34		
Leírás	Tartalék	208 Tárgyaló dugalj 1	208 Tárgyaló dugalj 2	208 Tárgyaló dugalj 3	WC elektromos melegítő dugalj	Bojler dugalj	Bojler dugalj		
Beépített teljesítmény									
Áramerősség/fázis									
Vez-keresztmetsz		3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2		
Kábel típus		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J		

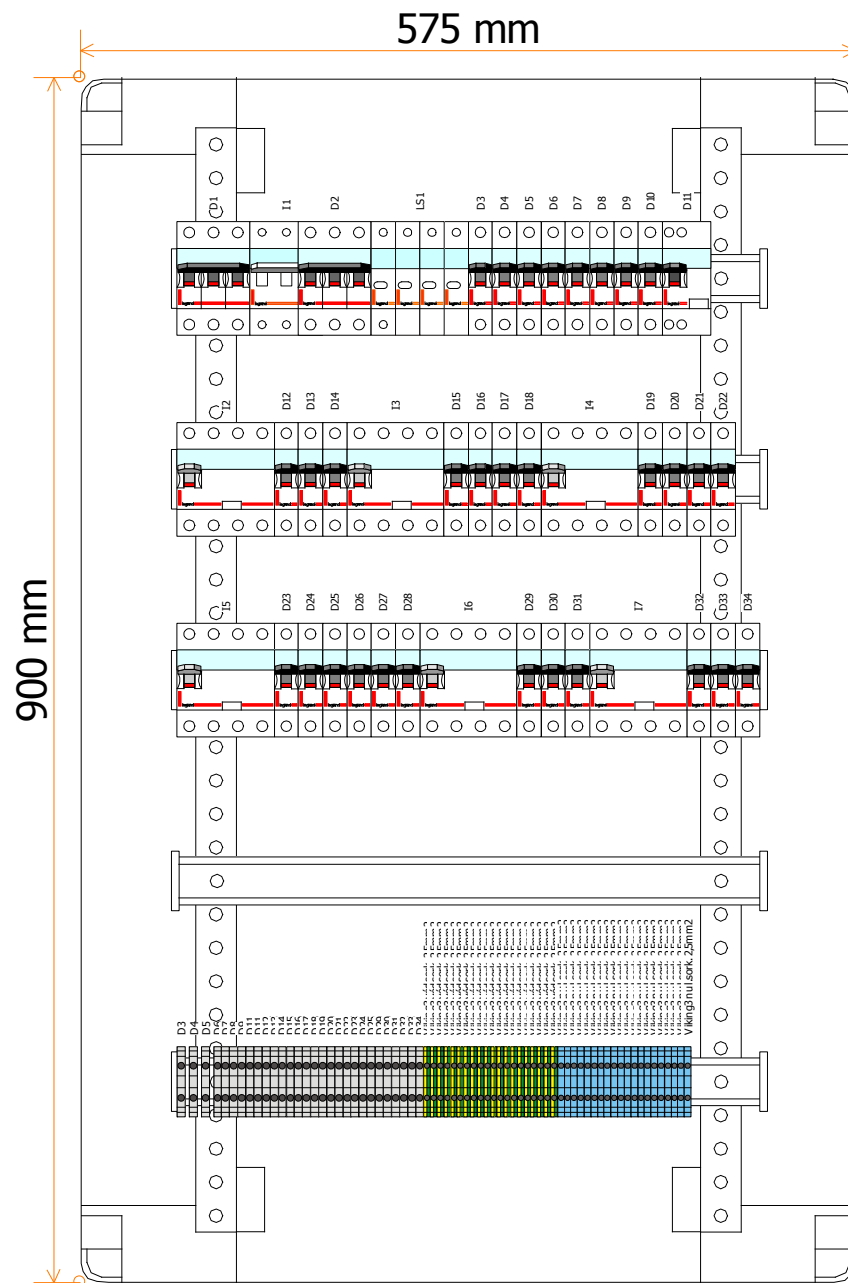

6725 Szeged Zrínyi u 4-8

TIE jelű elosztó

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

SZEL\_2016\_179\_02\_02

2017.03.06.

Tervező:

C

B

A

Szalóki Tamás

Fólia száma

5 / 5

D